



FX3S의 다양한 응용방법

※ 냉각용 온도조절장치

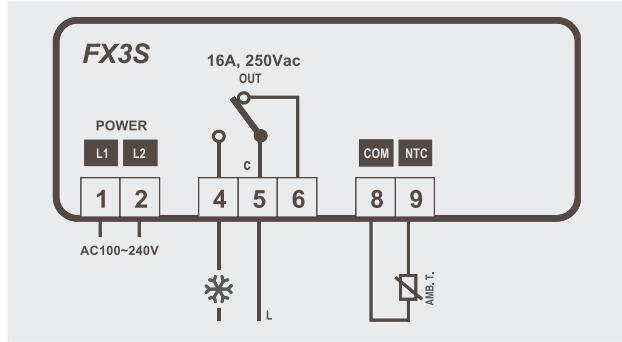


| 설정1그룹 | 설정치 |
|------------------------|-----|
| t_{YP} | C |
| 희망온도 | 5.0 |
| dF | 2.0 |

냉각장치(OUT)은 5.0도이하 Off, 7.0도이상 On

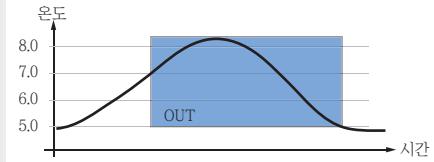


※ 히팅용 온도조절장치

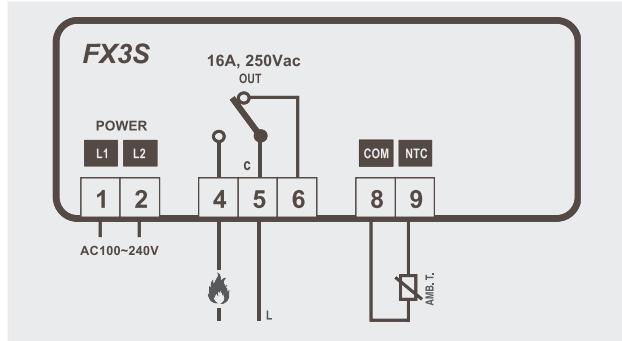


| 설정1그룹 | 설정치 |
|------------------------|------|
| t_{YP} | H |
| 희망온도 | 50.0 |
| dF | 2.0 |

히팅장치(OUT)은 50.0도이상 Off, 48.0도이하 On

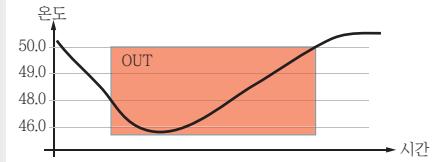

※ 자연제상기능의 사용

자연제상기능을 갖는 냉각장치나 히트펌프를 구성하여 사용할때는 제상주기(dFP)와 제상시간(dFt)를 설정하여 사용 바랍니다.
자연제상기능을 설정하여 사용하면, 제상주기마다 제상시간동안은 제어출력(OUT)이 OFF됩니다.

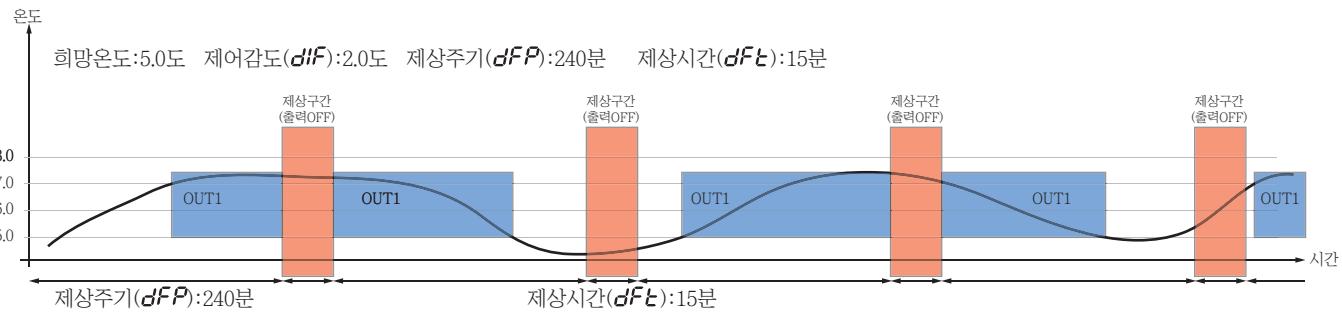

※ 센서 이상 발생시 자동 출력 기능

이 기능을 사용하면 센서에 이상이 발생하였을 때에도 일정주기에 일정시간동안 출력을 On함으로서 최소한의 안전동작을 할 수 있습니다.

